編纂：中部地質試験所
0000092851

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名　【四国臨海平野地盤図】高知・土佐高岡 (nGg00)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

近隣No.1-1

ボーリング名		調査位置				北緯	33°29' 38.0300"
発注機関				調査期間		東経	133°25' 08.4400"
調査業者名	電話	主任技師		現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高		角度	180° 上下 90° 0° 0°	方位	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総削孔長	20.00m	使用機種	試錐機		エンジン		ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対調度	記事	孔内水位／測定年月	標準貫入試験 N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0/100	100/200	200/300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	削孔月日
1	-1.50	1.50		表土/埋土								0.45	1										
2	-2.80	2.00	S-C	粘土混じり砂								1.45	2										
3	-3.60	3.60	CH	粘土								2.45	3										
4			CH-O	植物混じり粘土								3.45	4										
5	-5.50	5.50										4.45	5										
6			S-C	粘土混じり砂								5.45	6										
7	-7.00	7.00										6.45	7										
8			CH-O	植物混じり粘土								7.45	8										
9												8.45	9										
10	-10.40	10.40										9.45	10										
11	-11.00	11.00		浮石ローム								10.45	11										
12												11.45	12										
13												12.45	13										
14												13.45	14										
15				レキ混じり砂								14.45	15										
16												15.45	16										
17												16.45	17										
18												17.45	18										
19	-19.00	19.00							千枚岩質			18.45	19										
20	-20.00	20.00		風化質粘板岩・片岩								19.45											
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							

SGL=GL
df=0.25m

改良天端
GL-0.25m

L=10.20m

改良先端
GL-10.45m

N=(11+23+21)/3
=18.3→18

本データをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いません。アサヒ地水探査㈱　地盤情報閲覧サイト「G-Space」

編纂：中部地質試験所
0000098374

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名　【四国臨海平野地盤図】高知・土佐高岡 (nGg00)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

近隣No.1-2

ボーリング名		調査位置				北 緯	33°29' 38.0300"
発注機関				調査期間		東 経	133°25' 08.4400"
調査業者名	電 話	主任技師		現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高		角度	180° 上下 90° 0° 0°	方位	北 0° 270° 西 90° 東 100° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総削孔長	20.00m	使用機種	試錐機		エンジン		ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名(模)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対調度	記事	孔内水位／測定年月	標準貫入試験 N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0/100	100/200	200/300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	削孔月日
1	-1.00	1.00		表土埋土								0.15	6										
2			CH-S	砂混じり粘土								0.45	6										
3												1.15	6										
4												1.45	6										
5												2.15	6										
6	-6.00	6.00										2.45	6										
7			CH-O	腐植物混じり粘土								3.15	6										
8												3.45	6										
9												4.15	6										
10	-9.80	9.80		浮石ローム								4.45	6										
11	-10.60	10.60	S-C	粘土混じり砂								5.15	6										
12	-12.60	12.60										5.45	5										
13			S-C	粘土混じり砂								6.15	5										
14												6.45	5										
15												7.15	5										
16												7.45	5										
17	-17.20	17.20										8.15	5										
18				風化質頁岩								8.45	6										
19												9.15	6										
20	-20.00	20.00										9.45	35										
21												10.15	35										
22												10.45	12										
23												11.15	12										
24												11.45	15										
25												12.15	15										
												12.45	25										
												13.15	25										
												13.45	26										
												14.15	26										
												14.45	28										
												15.15	28										
												15.45	31										
												16.15	31										
												16.45	31										
												17.15	31										
												17.45	60										
												18.15	60										
												18.45	75										
												19.15	75										
												19.45											

SGL=GL
df=0.25m

改良天端
GL-0.25m

L=13.20m

N=(15+25+26)/3
=22→18

改良先端
GL-13.45m

本データをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いません。アサヒ地水探査㈱　地盤情報閲覧サイト「G-Space」

編纂：中部地質試験所
0000090793

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名　【四国臨海平野地盤図】高知・土佐高岡 (nGg00)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象


近隣No.1-3

ボーリング名		調査位置				北 緯	33°29' 38.5300"
発注機関				調査期間		東 経	133°25' 11.1600"
調査業者名	電話	主任技師		現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高		角度	180° 上下 90° 0° 0°	方位	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総削孔長	20.20m	使用機種	試錐機		エンジン		ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対調度	記事
1	-1.60	1.60		表土畑土					
2			CH	粘土					
6	-6.00	6.00							
7	-7.50	7.50	S-C	粘土混じり砂					
10	-11.60	11.60	CH-O	腐植物混じり粘土					
12	-12.80	12.80		浮石ローム砂					
14	-14.80	14.80	CH-O2	腐植物混じり粘土					
15	-15.80	15.80		砂レキ					
18			CH	粘土					
20	-20.20	20.20							

孔内水位／測定年月

標準貫入試験

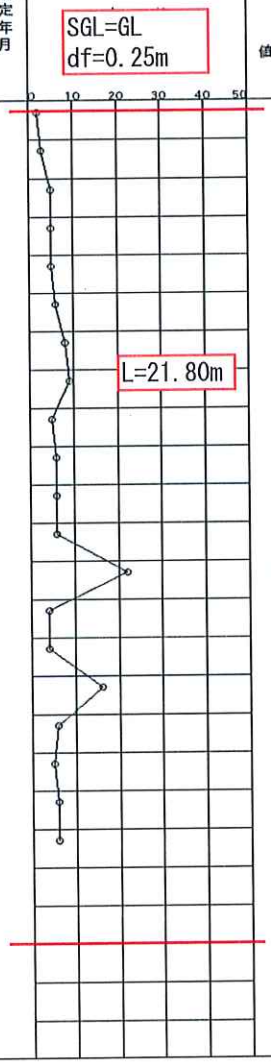

N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0/100	100/200	200/300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量
2	0.15	2			2		
3	0.45	3			3		
5	1.15	3			3		
5	1.45	2	3		5		
5	2.15	300			300		
6	2.45	5			5		
8	3.15	300			300		
9	3.45	5			5		
5	4.15	300			300		
6	4.45	6			6		
6	5.15	300			300		
8	5.45	8			8		
9	6.15	300			300		
5	6.45	9			9		
6	7.15	300			300		
6	7.45	5			5		
6	8.15	300			300		
6	8.45	6			6		
6	9.15	300			300		
22	9.45	6			6		
4	10.15	300			300		
4	10.45	6			6		
16	11.15	300			300		
6	11.45	6			6		
5	12.15	300			300		
6	12.45	6			6		
	13.15	300			300		
	13.45						
	14.15						
	14.45						
	15.15						
	15.45						
	16.15						
	16.45						
	17.15						
	17.45						
	18.15						
	18.45						
	19.15						
	19.45						

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	削孔月日

本データをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いません。アサヒ地水探査㈱　地盤情報閲覧サイト「G-Space」